


گچ گیری

کد فرآیند: CLINIC-PRO-2-05

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۴/۸

مدت زمان: ۲۰ دقیقه

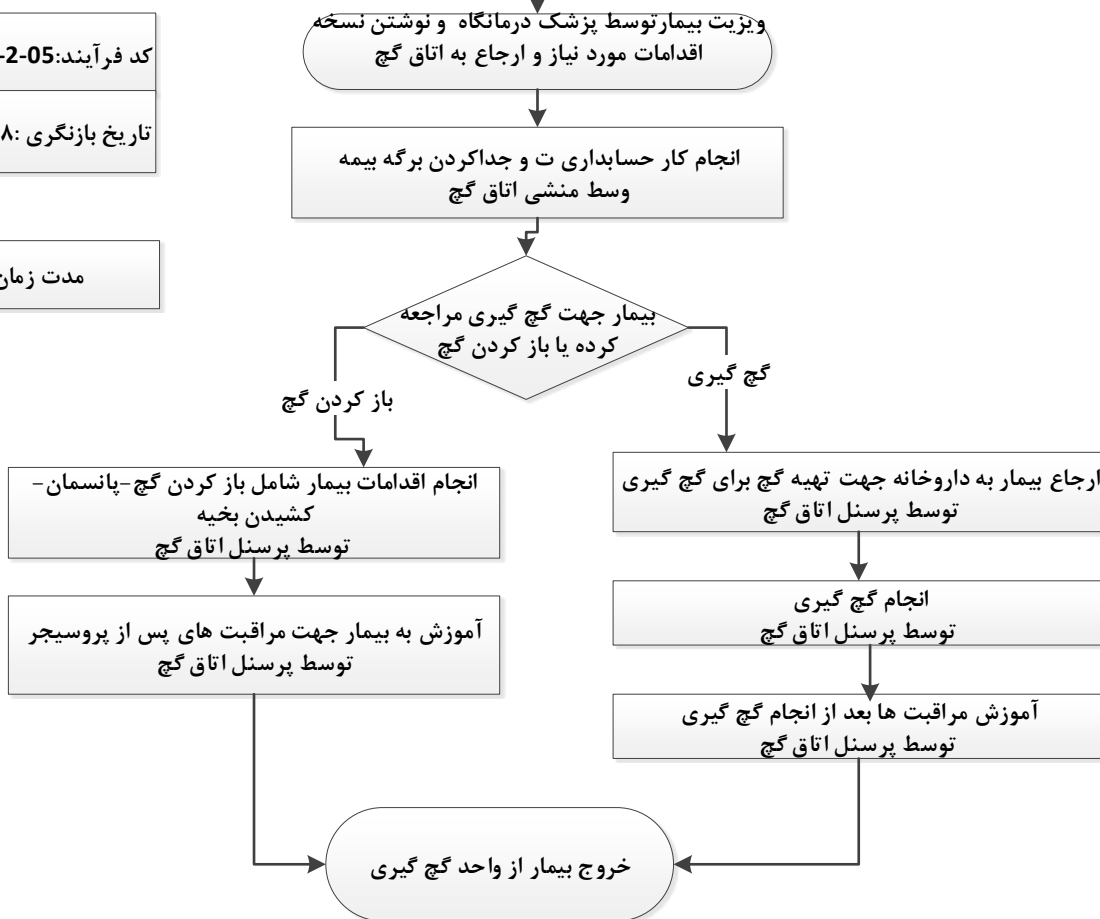

تهیه کنندگان:
هلن لیاقت (مسئول درمانگاه)

تأیید کنندگان:
مسئول درمانگاه

دفتر بهبود کیفیت
(مهمسا تابش - رابط مستندسازی،
نجمه نادری - مسئول بهبود کیفیت)

مدیرپرستاری

ابلاغ کننده: مدیر بیمارستان